


### X-VENT II 300 SPECIFIK ELFÖRBRUKNING

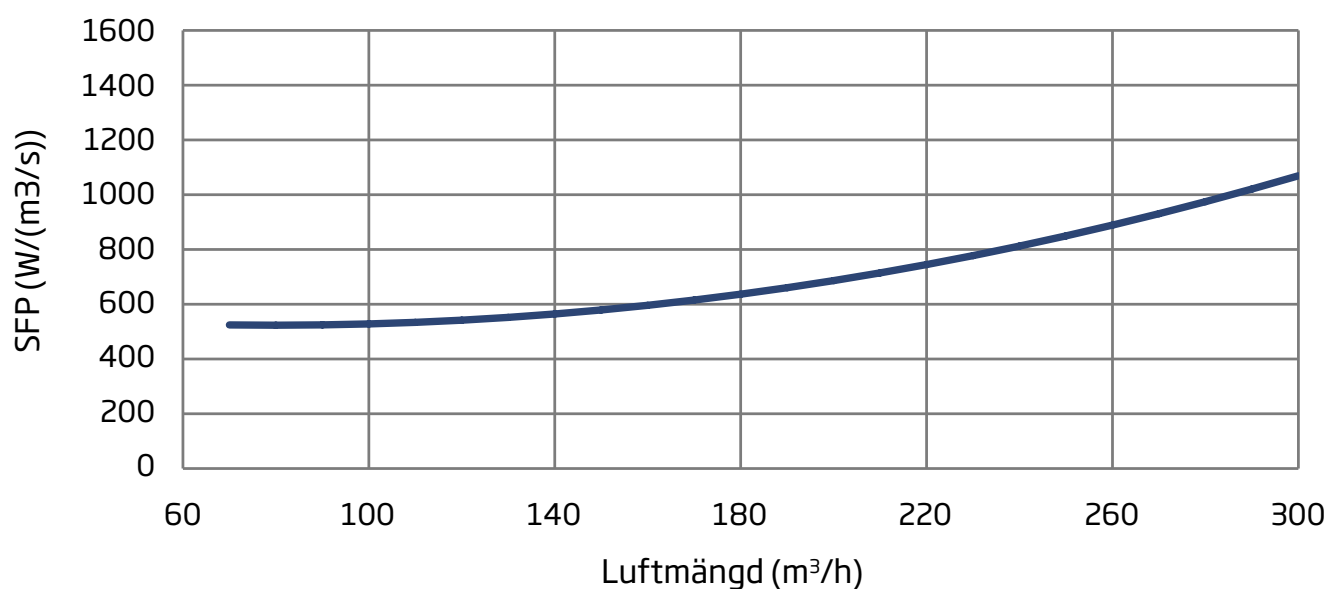

Grafen åskådliggör den specifika elförbrukning till lufttransport, dvs. hur mycket elektrisk energi som krävs för att ventileras 1 m<sup>3</sup> luft. Beteckningen SEL (J/m<sup>3</sup>) svarar till SFP (W/(m<sup>3</sup>/s))