


### TERMA UTEN/MED X-VENT

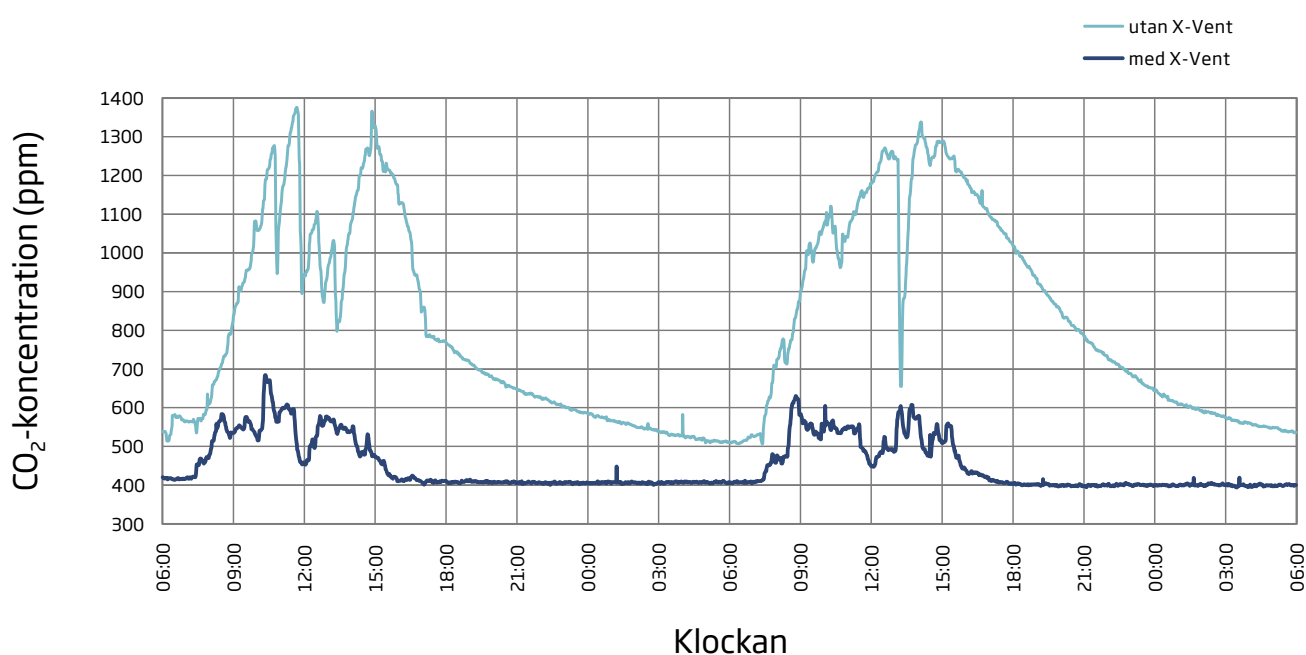

Mätningar gjorda på Termas huvudkontor i Lystrup visar ventilationens betydelse för CO<sub>2</sub>-nivån i en lokal. Det rekommenderas att CO<sub>2</sub>-halten inte överstiger 1000 ppm (parts per million), men en tillfällig deaktivering av den decentrala ventilationen bekräftar att luften även i ett minimalt bemannat kontor blir dålig efter bara några timmar.