


### TERMA UTAN/MED X-VENT

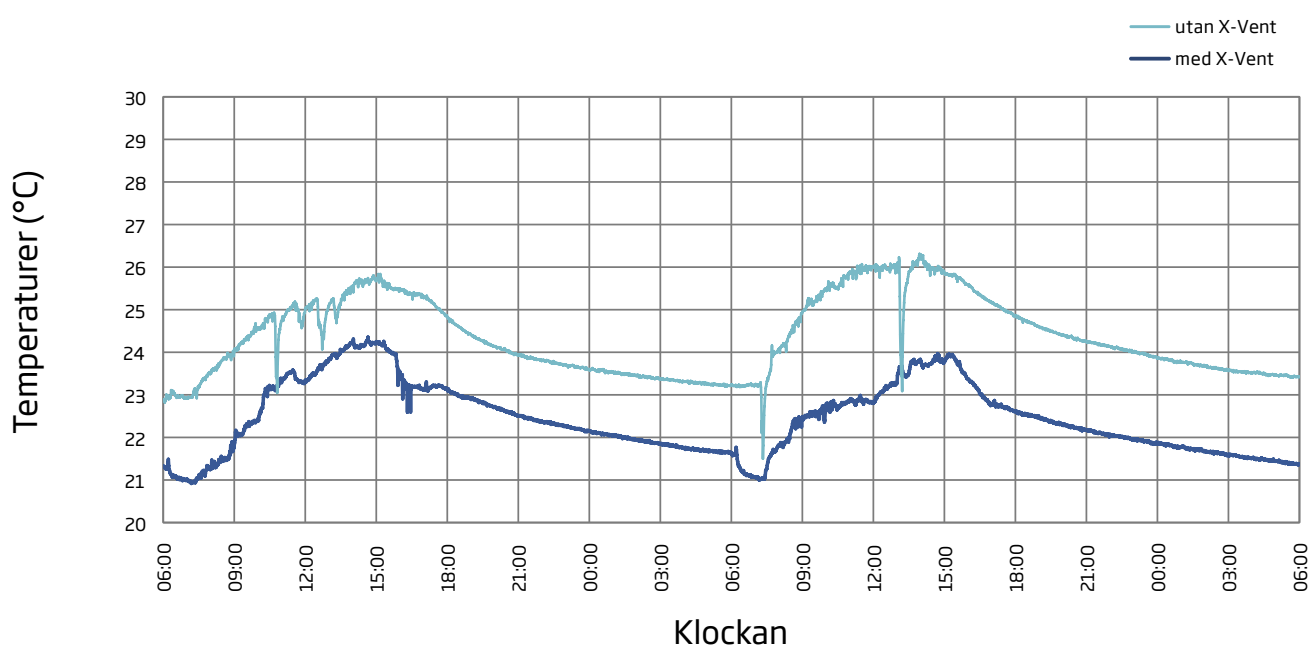

Grafen visar temperaturmätningar på företaget Terma; med och utan X-Vent II ventilation. Det visar tydligt, att temperaturnivån konstant hålls på en lägre nivå vid användning av X-Vent II ventilation. Mätningarna på företaget är gjorda utan installerad kylmodul. Vid installerad kylmodul kan temperaturen anpassas ytterligare.